
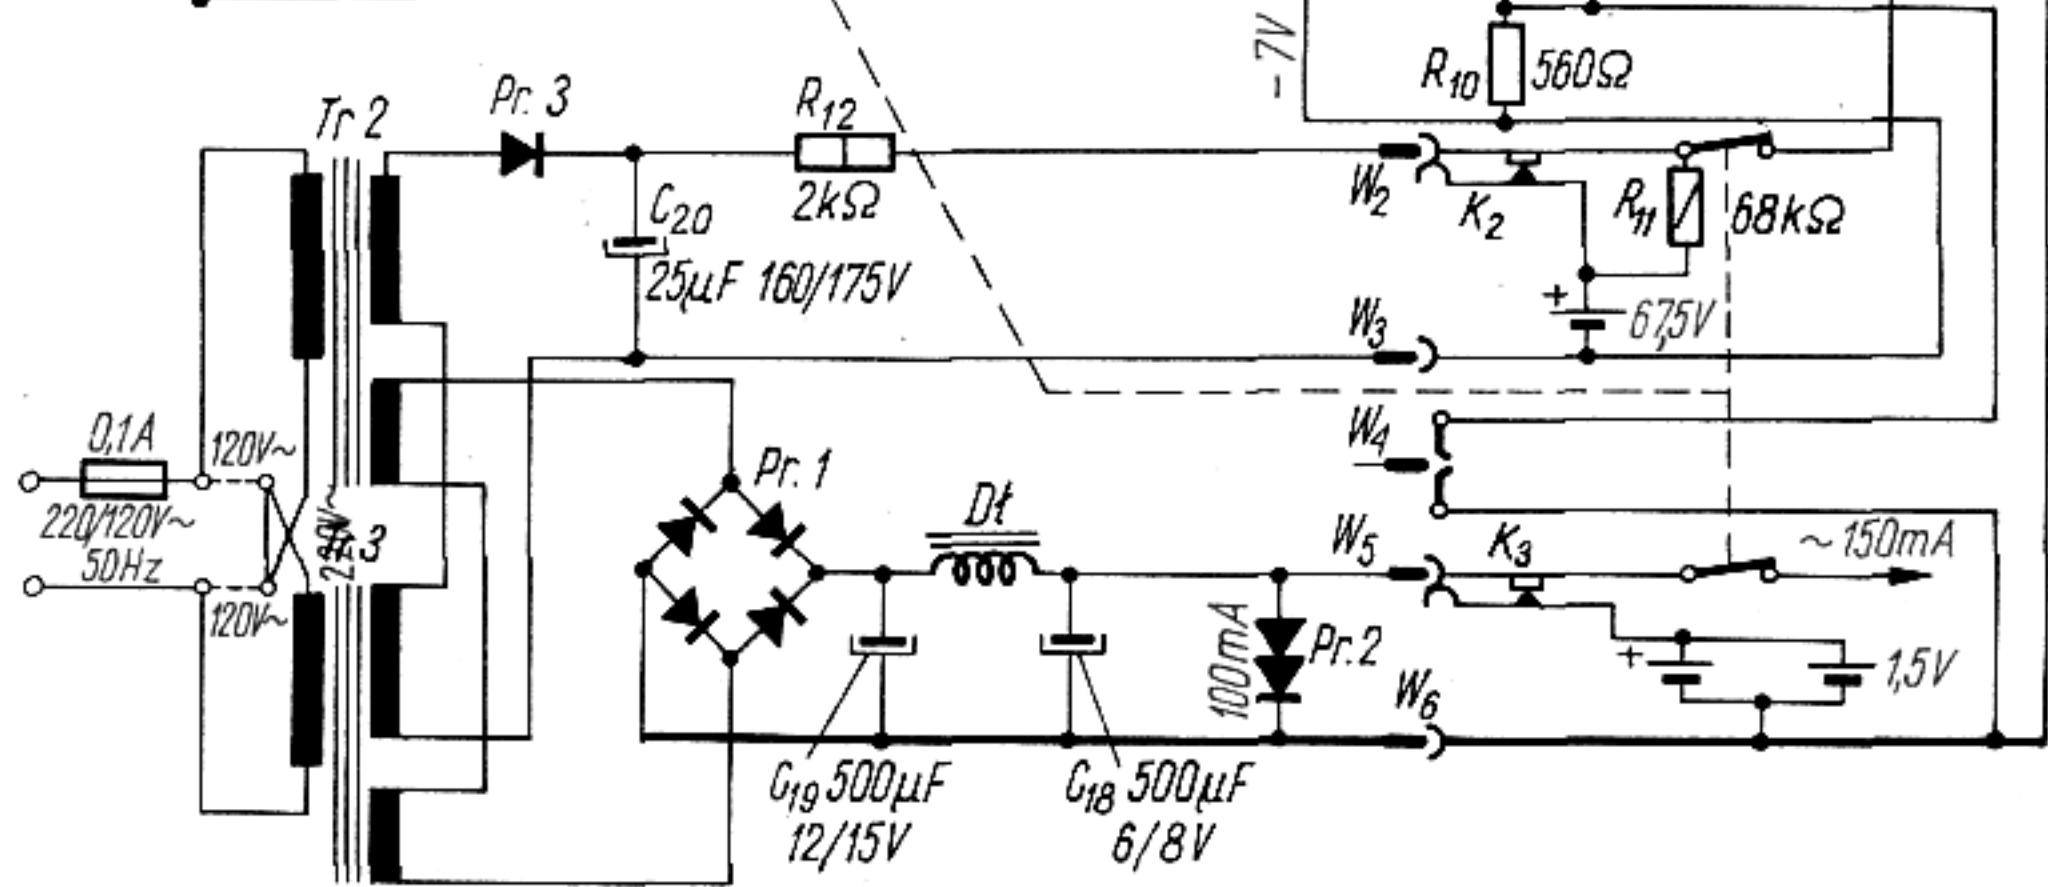
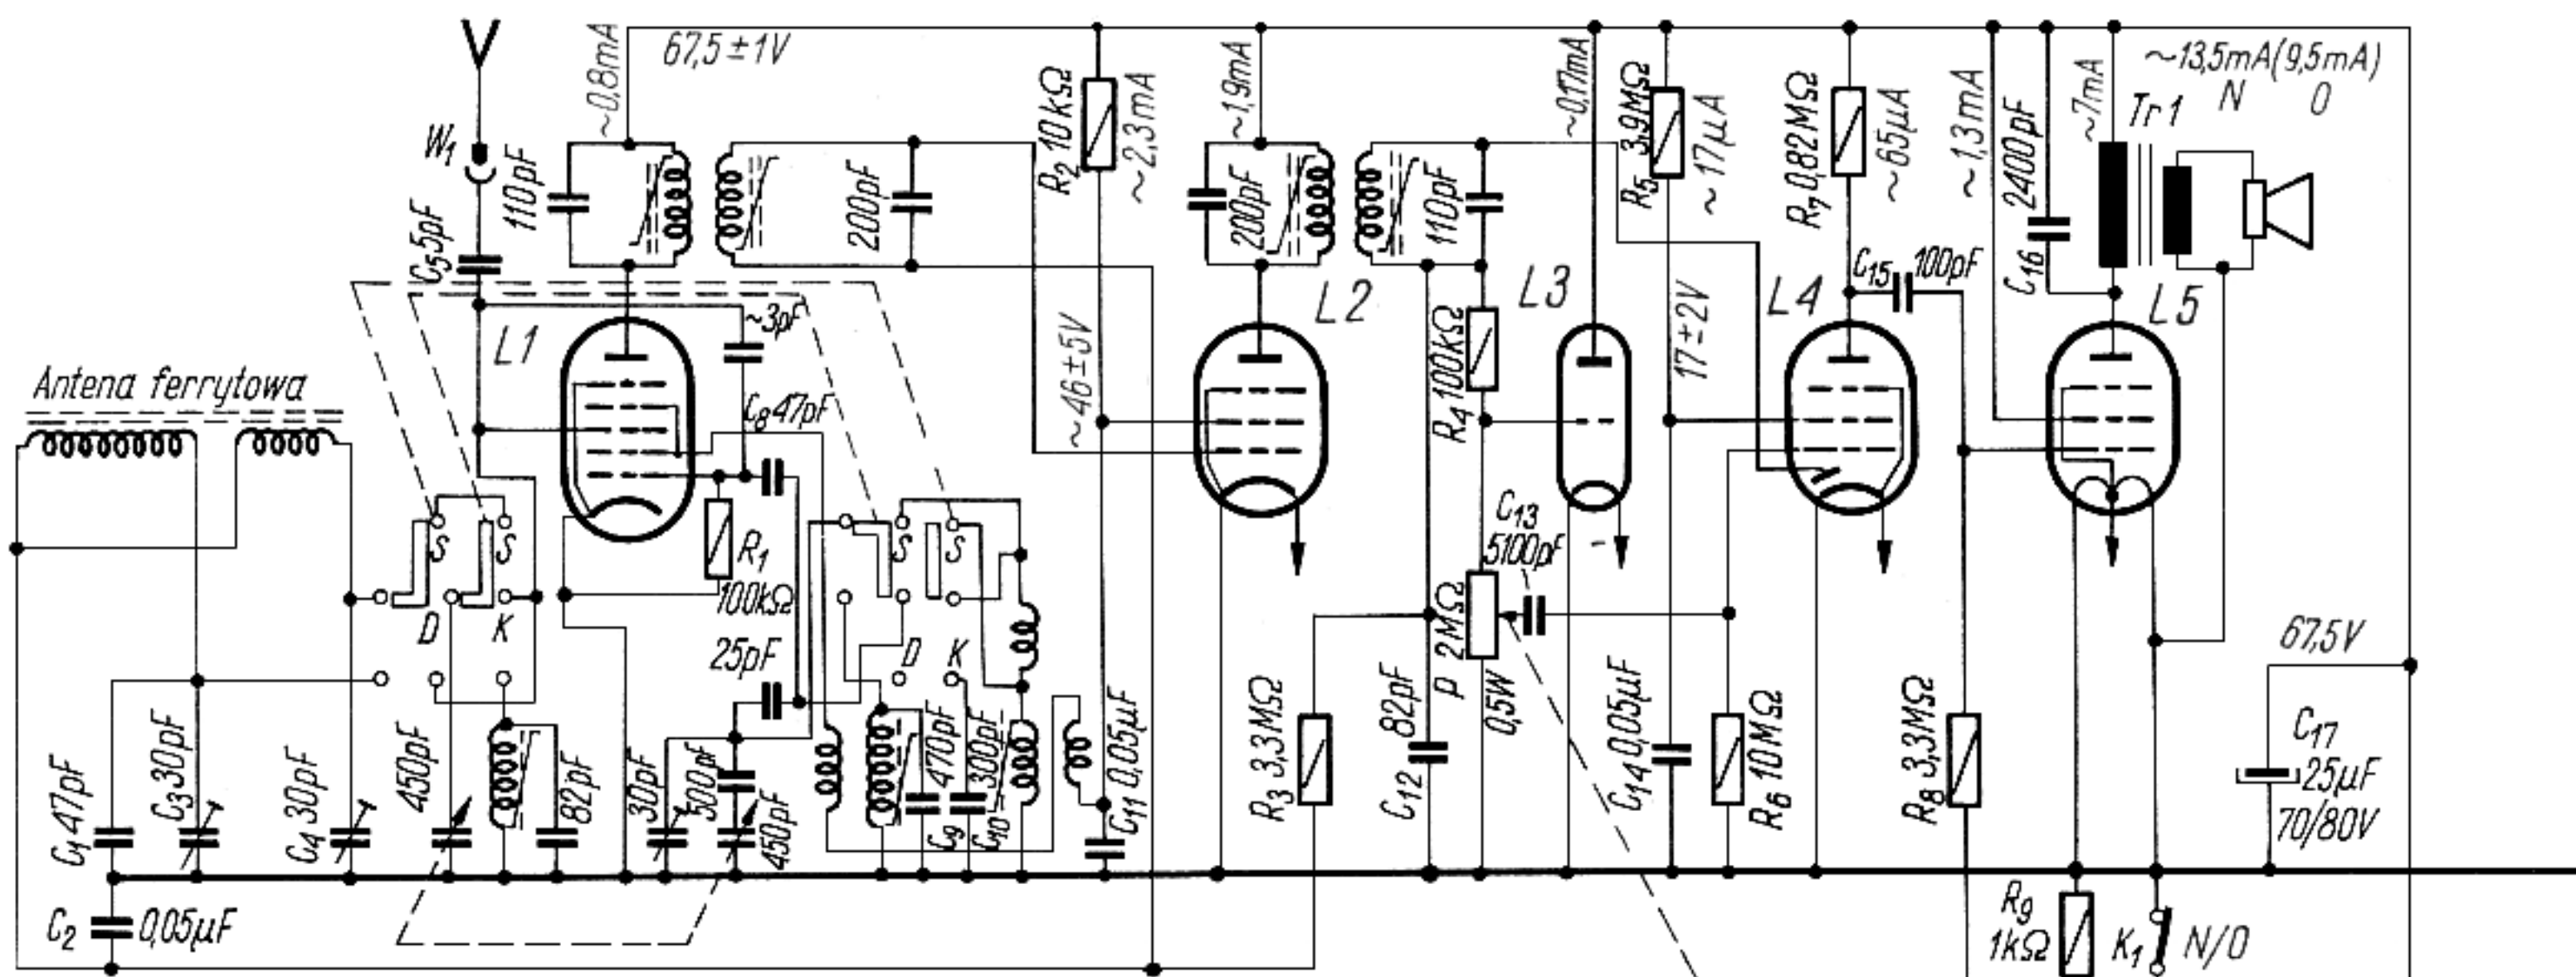
 Kondensator o nap. pracy 125V
 Kondensator o nap. pracy 250V


- Uwagi:
- Przetąacznik zakresów narysowano w położeniu „Fale średnie”
 - Podane wartości napięć zmierzono statycznie





Uwaga:

1. Napięcia i prądy zmierzono przy pracy odbiornika z zasilaczem.
2. Podane wartości napięć zmierzono statycznie w odbiorniku „zerowym” przy ustawieniu odbiornika na częstotliwość 1 MHz
3. Przetąacznik zakresów narysowano w położeniu „fale średnie”

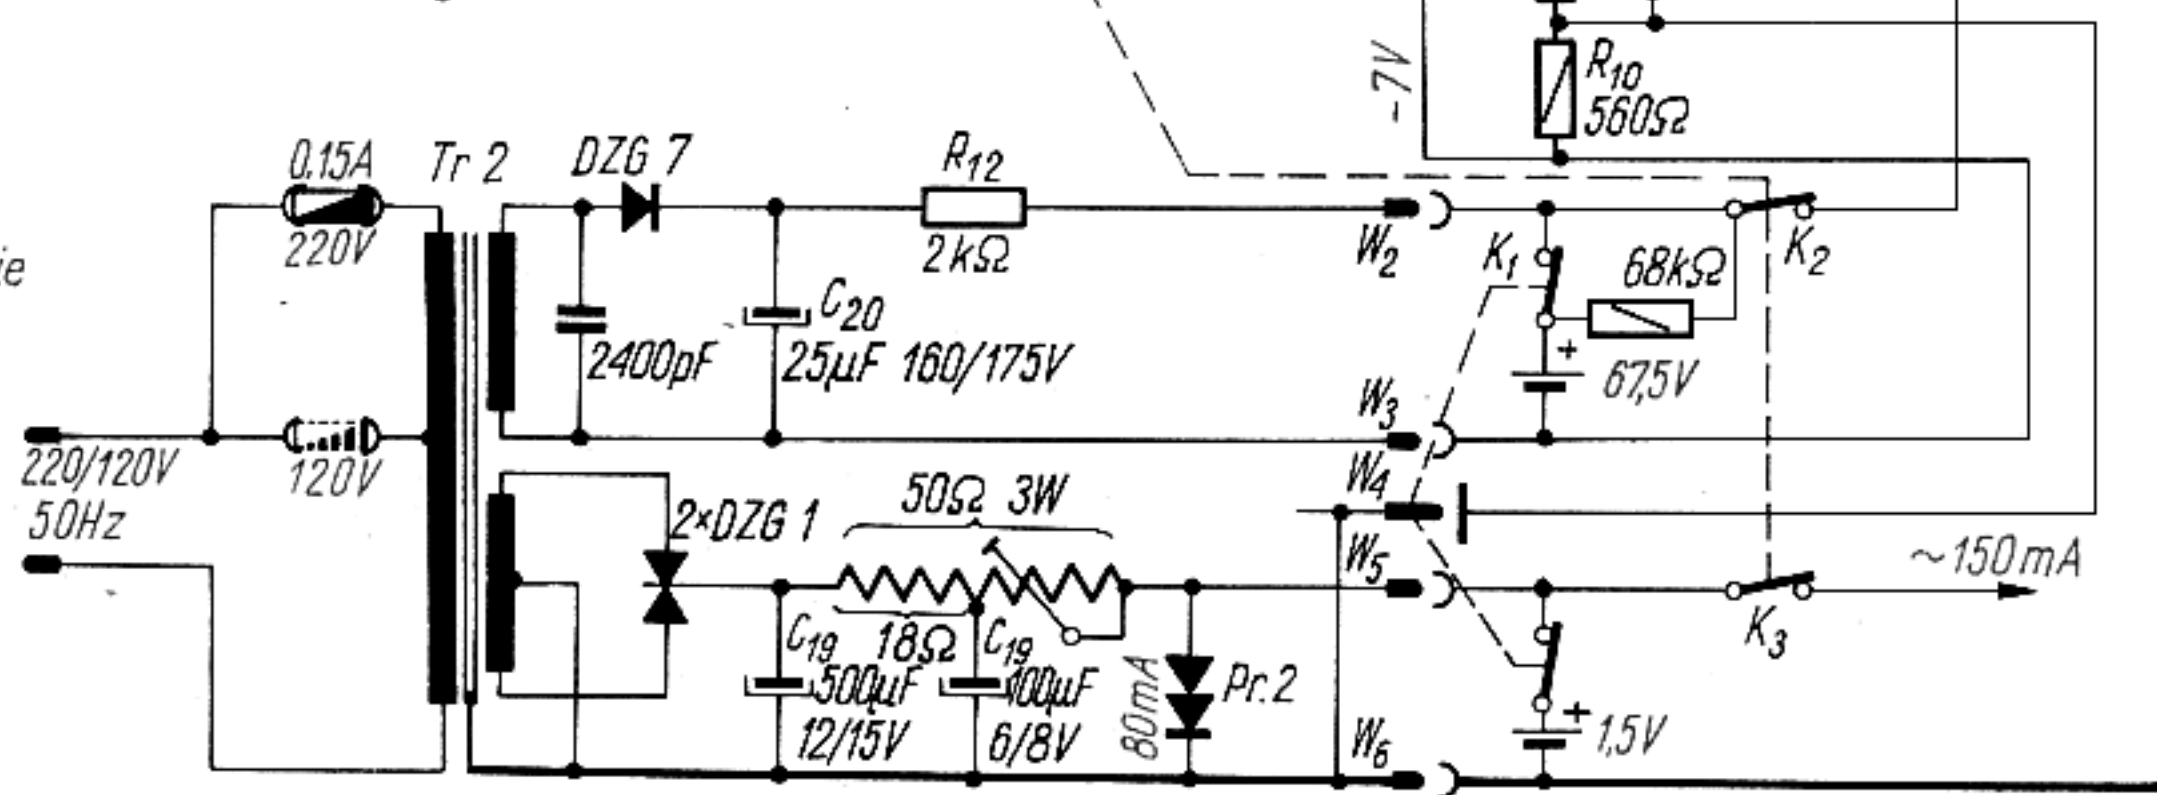

L1 1R5T

L2 1T4T

L3 DM70

L4 1S5T

L5 3S4T

